

F63C3, F65B3, F69A3, F74A3, F79B1-LCD



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Московская область, г. Химки, ул. Кирова, д. 10/1, 141402

E-mail: info@pertsev.ru

www.pertsev.ru

+7 (499) 550-95-97

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Особенности клапана.....	4
Внешний вид и схема продукта	5
Спецификация.....	7
Установка и подключение.....	8
Панель управления	13
Установка параметров.....	15
Пробный запуск	18
Принцип работы и блок схема.....	19
Замена фильтрующей загрузки.....	21
Неисправности и их устранение.....	22
Условия гарантийного обязательства	23

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за использование многофункционального клапана управления для систем очистки воды компании Runxin. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием, это поможет Вам правильно настроить клапан управления и наслаждаться его стабильной работой на протяжении долгого времени.

Мульти-функциональный клапан управления Runxin является собственной разработкой нашей компании и защищен следующими патентами: №:ZL200420078956.5, ZL02220153 X; №:WO 2006/007772, Тайвань №:M287896, США №: 7549446, ЕС:EP05729114.8.

Система использует микрокомпьютер для контроля положения клапанов, поэтому каждый параметр можно устанавливать в соответствии с реальными условиями эксплуатации, что делает данную систему пригодной для установки на любую систему очистки воды. Диски находящиеся внутри клапана обладают повышенной прочностью и в своем сплаве содержат высокотехнологическую керамику. Работа клапана осуществляется взаимным изменением расположения ведомого и ведущего диска. Они имеют различные глухие и сквозные отверстия, соответственно, с изменением угла между дисками включается определенная функция. Клапан выполняет 5 функций: умягчение, режим обратной промывки, регенерация, наполнение соляного бака, быстрая промывка.

- Для обеспечения стабильной работы клапана, его настройку и установку должен производить квалифицированный специалист.
- Перед установкой, следует перекрыть подачу воды и отключить питание.
- Не используйте клапан с водой, которая является небезопасной или неизвестного качества.
- Периодически проверяйте воду для стабильного функционирования системы.
- Вследствие использования натрия в процессе регенерации, среднесуточное потребление соли следует ограничить. Свяжитесь с врачом, если вы находитесь на диете, связанной с употреблением соли.
- Убедитесь, что в процессе работы клапана, таблетированная соль находится в емкости с солевым раствором. Таблетированная соль предназначена исключительно для очистки воды, и ее минимальная чистота составляет не менее 99,5%. Запрещается использовать поваренную соль.
- Не используйте клапан вблизи нагревающих установок, в коррозионных условиях или средах с повышенной влажностью, а так же возле приборов излучающие сильные магнитные импульсы. Так же не желательно оставлять клапан вне помещения.
- При транспортировке не используйте элементы клапана для упора или в качестве ручек.
- Температуре воды должна быть от 5°C до 45°C, давление – от 1,5 до 6 атмосфер. В противном случае гарантия на данное оборудование будет аннулирована.
- Если давление воды превышает 6 атмосфер, то следует установить ограничитель давления.
- Не позволяйте детям прикасаться или играть с данной системой.
- Если сопутствующие кабели и трубки повреждены, то ремонт должен осуществляться с использованием оригинальных запчастей.

- **Надежный способ открытия и закрытия**

Применяемые высококачественные материалы препятствует образованию потертостей, неровностей, коррозии и износу валов.

- **Во время регенерации система перекрывает подачу воды к пользователю**

- **Возможность ручного управления**

В любой момент пользователь может запустить систему в положение принудительной регенерации. Это позволяет обслуживать систему при перебоях в электроснабжении или в случаях невозможности нормального функционирования клапана (подходит для моделей F63/F68).

- **Функция блокировки клавиатуры**

Если клавиатура не используется в течение одной минуты, то она будет автоматически заблокирована. Жажмите «▲» и «▼» в течение 5 секунд, чтобы разблокировать клавиатуру перед началом работы. Данная функция позволяет избежать случайного нажатия клавиш.

- **Используется цветной экран LED**

Цветной экран позволяет пользователю всегда быть в курсе положения клапана.

- **Индикация отключения электричества**

Если электропитание было отключено более чем на 3 дня, то после подачи электричества непрерывно будет мигать иконка «⌚». Она напоминает, что произошел сброс текущего времени. Другие параметры останутся с заданными параметрами. Работу клапан продолжит сразу после включения питания.

- **Четыре режима регенерации (Настройка внешнего сигнала должна производиться профессионалом)**

Данный клапан имеет 4 режима работы: по объему отложенную (A-01), по объему мгновенную (A-02), расчетную по объему отложенную (A-03), расчетную по объему мгновенную (A-04). Нужный режим выбирается в меню. A-01 – отложенная по объему, в данном режиме клапан отсчитывает указанный объем воды и уходит на регенерацию в заданное время; A-02 – отложенная мгновенная, в этом режиме клапан начинает регенерацию сразу же как только вырабатывает заданный объем воды; A-03 – расчетная по объему отложенная, клапан сам рассчитывает свой ресурс, исходя из заданных параметров объема смолы, жесткости воды и концентрации соли, а, выработав свой ресурс, начнет регенерацию в заданное время; A-04 – расчетная по расходу мгновенная, клапан сам рассчитывает свой ресурс, исходя из заданных параметров объема смолы, жесткости воды и концентрации соли, и сразу же начинает регенерацию, как только вырабатывает рассчитанный объем.

- **Наличие разъема для подключения внешнего модуля**

(установка внешнего модуля должна проводиться квалифицированным персоналом). Данный клапан имеет разъем для подключения внешнего оборудования: повышающий насос, электромагнитный клапан и т.д. В режиме B-01 сигнал поступает в момент, когда клапан переключается с рабочего положения на регенерацию, и пропадает, когда клапан возвращается в исходную позицию. В режиме B-02 сигнал поступает именно в тот момент, когда клапан переходит в новое положение, и исчезает, когда он начинает работу в новом положении. В этом режиме сигнал может быть отправлен 5 раз за один полный цикл. (Более детальную информацию по подключению смотрите на стр. 10)

- **Возможность установки интервалов между обратными промывками**

Данная функция позволяет настроить временной интервал между обратными промывками на моделях F68, F69, где клапан можно настроить таким образом, что обратная промывка будет осуществляться лишь спустя несколько циклов. Установка интервалов для обратной промывки зависит от мутности воды. (Более детальную информацию по подключению смотрите на стр. 15)


- **Работа в связке**

Данная функция позволяет объединять несколько клапанов в связку. В таком режиме они работают независимо друг от друга, но в случае регенерации одного из них, остальные продолжают принудительно работать, даже если настало время регенерации другого клапана, до возвращения первого клапана в рабочее положение. Это гарантирует, что процесс умягчения не прекратится из-за того, что все клапана одновременно начали цикл регенерации. (Более детальную информацию по подключению смотрите на стр. 11)

- **Удаленное управление**


Данный клапан обладает разъемом для подключения внешнего управления. Таким образом система может получать сигнал на принудительное умягчение от внешнего солемера, удаленного компьютера или пользователя. (Более детальную информацию по подключению смотрите на стр. 11)

ВНЕШНИЙ ВИД И СХЕМА ПРОДУКТА

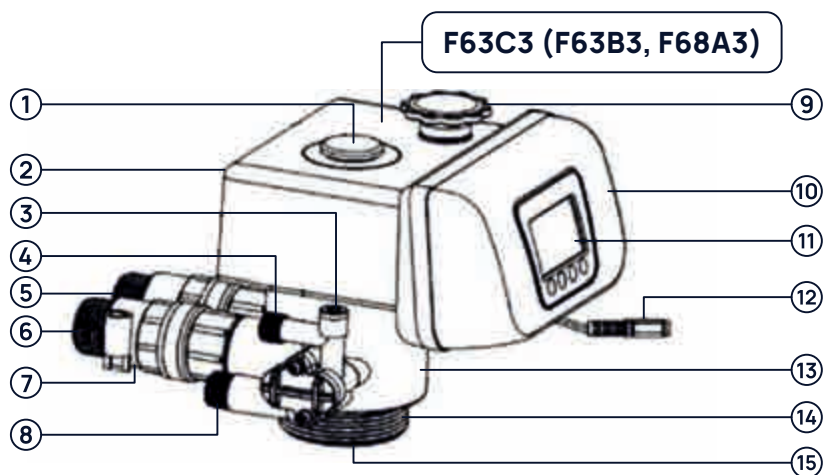


- ① Индикатор рабочего положения
- ② Мотор
- ③ Инжектор
- ④ Солевой раствор
- ⑤ Вход
- ⑥ Выход
- ⑦ Расходомер
- ⑧ Дренаж
- ⑨ Вал ручного управления
- ⑩ Контроллер
- ⑪ Панель управления
- ⑫ Шнур питания (требуется адаптер)
- ⑬ Клапан управления
- ⑭ Основание
- ⑮ Основание водоподъемной трубки



- ① Мотор
- ② Клапан управления
- ③ Расходомер
- ④ Вход
- ⑤ Выход
- ⑥ Основание водоподъемной трубки
- ⑦ Панель управления
- ⑧ Контроллер
- ⑨ Шнур питания (требуется адаптер)
- ⑩ Солевой раствор
- ⑪ Инжектор
- ⑫ Дренаж
- ⑬ Основание

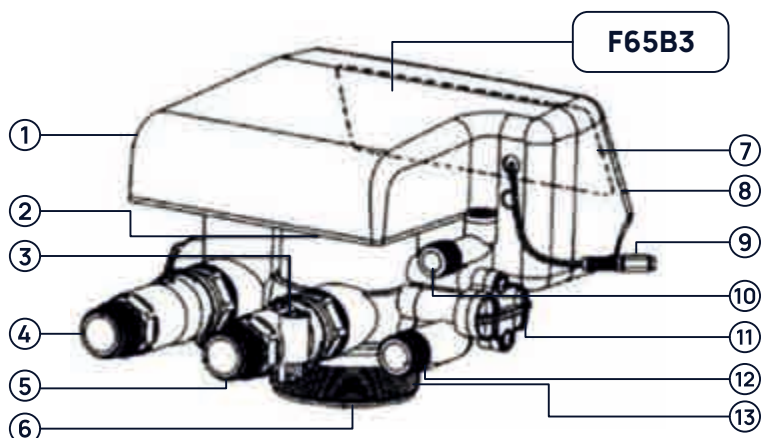

- ① Панель управления
- ② Шнур питания (требуется адаптер)
- ③ Коннектор расходомера
- ④ Зажим
- ⑤ Счетчик
- ⑥ Расходомер
- ⑦ Выход
- ⑧ Дренаж
- ⑨ Вход
- ⑩ Солевой раствор
- ⑪ Крышка инжектора
- ⑫ Основание
- ⑬ Основание водоподъемной трубки

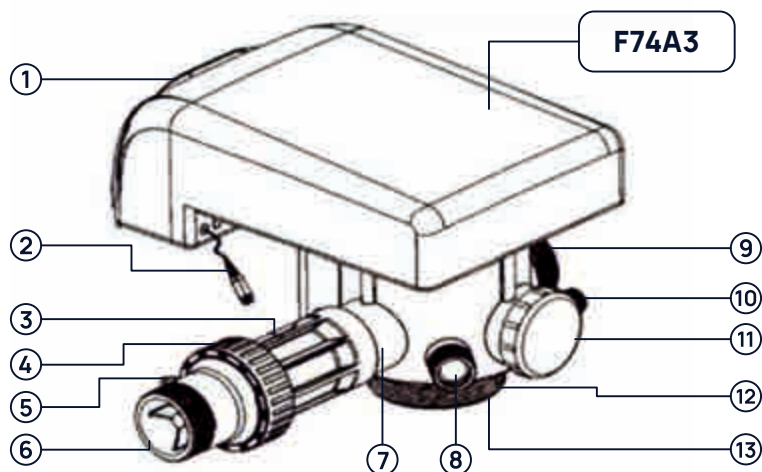

ВНЕШНИЙ ВИД И СХЕМА ПРОДУКТА

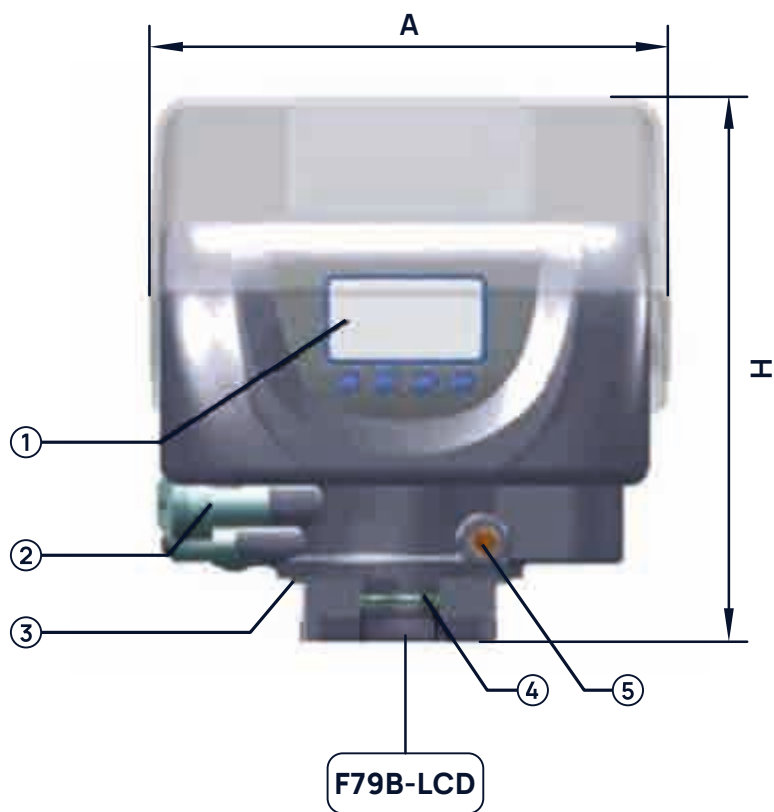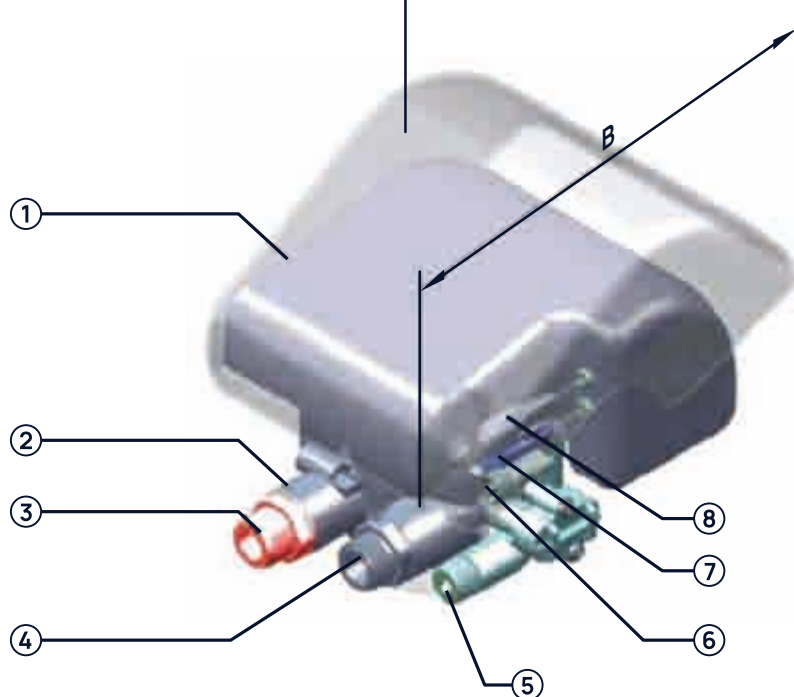

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Контроллер		Условия работы	
Модель контроллера	По расходу	Рабочее давление	0.15 ~ 0.6 МПа
Трансформатор	100 ~ 240В / 50 - 60 Гц	Рабочая температура воды	5 ~ 45 °С

Модель	Присоединительные размеры					Производительность	Клапан ручного управления	Метод регенерации
	Вход / Выход	Дренаж	Вход солевого раствора	Основание	Водоподъемная труба			
F63B3	½"М	½"М	¾"М	2½" – 8NPSM	1.05 OD(26.7мм)	4,5 (м³/ч)	Есть	Сверху - вниз
F65B3	¾"F	½"М	¾"М	2½" – 8NPSM	1.05 OD(26.7мм)	2 (м³/ч)	Нет	Сверху - вниз
F68A3	1"М	½"М	¾"М	2½" – 8NPSM	1.05 OD(26.7мм)	4,5 (м³/ч)	Есть	Сверху - вниз
F69A3	¾"F	½"М	¾"М	2½" – 8NPSM	1.05 OD(26.7мм)	2 (м³/ч)	Нет	Сверху - вниз
F74A3	1"М	1"М	½"М	4" – 8UN	1.5 D-GB(50мм)	10 (м³/ч)	Нет	Сверху - вниз
F79B-LCD	¾"М	½"М	¾"М	2½" – 8NPSM	1.05 OD(26.7мм)	2 (м³/ч)	Нет	Сверху - вниз

Примечание: М – внешняя резьба, F – внутренняя резьба, OD – внешний диаметр.

Диаметр колонны	Модель инжектора	Цвет инжектора	Поток на входе из инжектора	Медленная промывка	Заполнение бака	Режим контроля дренажа	Обратная промывка и прямая промывка
			л/мин	л/мин	л/мин		л/мин
150	6301		1.30	0.91	3.0	1#	4.7
175	6302		1.81	1.32	3.7	1#	4.7
200	6303		2.18	1.73	3.8	2#	8.0
225	6304		3.05	2.14	3.3	2#	8.0
250	6305		3.66	2.81	4.3	3#	14.4
300	6306		4.74	3.32	4.2	3#	14.4
325	6307		5.15	3.55	4.1	4#	22.8
350	6308		5.95	4.0	4.0	4#	22.8
400	6309		7.50	5.13	4.0	5#	26.4
450	6310		8.60	5.98	4.0	5#	26.4
500	7401		16.0	10.56	23	1#	46.3
550	7402		20.0	13.88	28.2	2#	67
600	7403		23.4	15.75	32.9	3#	71
750	7404		36.2	24.17	50.5	4#	75
800	7405		40.2	29.0	60		
900	7406		44.7	33.8	62.7		

Примечание:

1. Сведения в выше приведённых таблицах были получены при давлении на входе в 3 атмосферы.
2. Так как данные сильно зависят от качества исходной воды, возможности смолы, размера колонны и давления на входе, то приведенные выше цифры являются всего лишь справочными.
3. Если приобретенная Вами продукция отличается по конфигурации и внешнему виду, пожалуйста, обратитесь к руководству, которое прилагалось к Вашей продукции.
4. Согласно второй таблице, если диаметр колонны не более 450 мм с горлом 2.5" - 8NPSM, то инжектор относится к клапану F63 / F65 / F68 / F69, если диаметр колонны не менее 500 мм с горлом база 4" - 8UN, то инжектор от клапана F74.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Заранее подготовьте все необходимые инструменты. Выполните установку в соответствии со всеми местными сантехническими нормами на входе, выходе, линии дренажа, подачи солевого раствора и установки насосного оборудования.

Размещение устройства

- Постарайтесь расположить умягчитель как можно ближе к дренажу.
- Оставьте достаточно свободного места удобного обслуживания устройства.
- Бак с солевым раствором должен находиться рядом с умягчителем.
- Не устанавливайте клапан вблизи нагревающих установок или под прямыми солнечными лучами.
- Не устанавливайте оборудование в помещениях с агрессивными средами.
- Не устанавливайте клапан или трубы системы в помещениях, где температура может опускаться ниже 5°C или подниматься выше 45°C.
- Постарайтесь установить систему в местах, где в случае протечки повреждения от воды будут минимальны.

Соединение шлангов

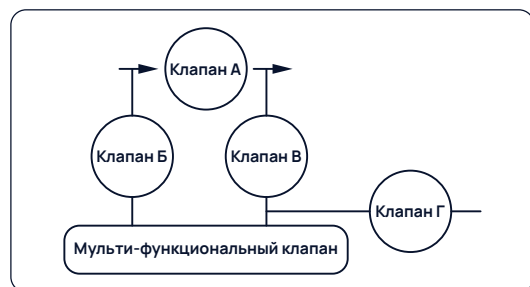


Схема №1

В целях более удобного обслуживания системы рекомендуется подключать устройство согласно указанной схеме №1.

Описание: рекомендуется установить три шаровых крана – на трубах входящей и выходящей воды и обводник.

Клапан Б устанавливается на трубе входящей воды. Клапан В устанавливается на трубе выходящей воды. При замене фильтрующих материалов или обслуживании колонны, следует открыть клапан А и закрыть клапан Б и В. В режиме работы откройте клапан Б и В, закройте клапан А. Клапан Г следует устанавливать, если Вам требуется брать пробы воды для анализа работы умягчителя.

Примечание:

- Если труба выхода умягченной воды или накопительная емкость установлена выше чем клапан управления, то регулятор уровня жидкости должен быть установлен в емкости с солевым раствором. В противном случае, умягченная вода или вода из емкости будет поступать обратно в солевой бак при режиме обратной промывки.
- При спайке медных соединений, производите все сварочные действия перед подключением труб к клапану. Тепло от сварки может повредить пластиковые детали оборудования.
- При подсоединении труб с резьбой к пластиковым фитингам, соблюдайте меры предосторожности, чтобы не сорвать резьбу или не повредить клапан.
- Используйте кронштейн для труб на входе и выходе, так как их вес может привести к поломке фитингов клапана.

Соединение шлангов

1. Установите резиновую прокладку на фитинг дренажа.
2. Установите фитинг на клапане управления.
3. Вставьте шланг дренажа в фитинг.
4. Расположите шланг у дренажа как указано на схеме №2.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

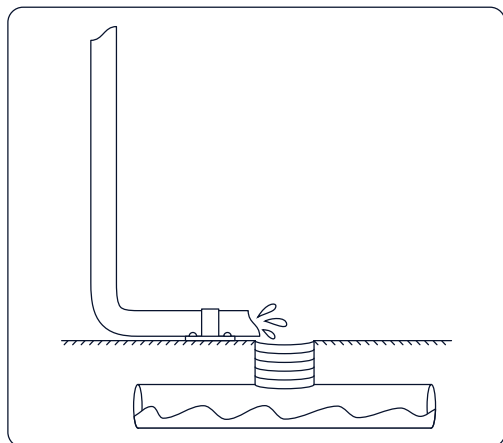


Схема №2

Клапан управления должен находиться выше, чем выход дренажа и как можно ближе к нему.

Убедитесь, что между шлангом дренажа и канализацией есть свободное пространство, для того чтобы предотвратить накапливания обратного давления. Если дренаж используется для других целей, пожалуйста, воспользуйтесь отдельной накопительной емкостью. Но в любом случае оставляйте небольшое пространство между дренажом и контейнером.

Подключение солевого бака

1. Наденьте гайку на трубку солевого бака как показано на схеме №3.
2. Вставьте втулку в трубку солевого раствора.
3. Вставьте инжектор красного цвета во втулку. (Внимание: конусная сторона инжектора должна быть направлена в сторону клапана).
4. Плотно вставьте трубку солевого раствора в соответствующий фитинг на клапане управления.
5. Удостоверьтесь, что отсутствует течь.

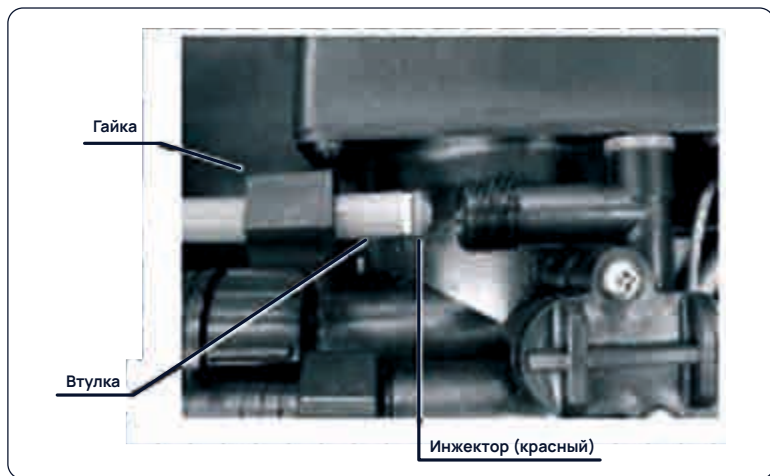


Схема №3

Подключение электричества


1. Соедините адаптер с проводом клапана управления.
2. Включите адаптер в розетку с напряжением 220-240В/50-60Гц.

Подключение электричества

Данное подключение используется для установки насосов или электромагнитных клапанов на входе или выходе, так же разъем используется для подключения других контролирующих модулей.


1. При помощи отвертки откройте крышку управляющего клапана
2. Расположение разъема выходящего сигнала можно увидеть на схеме 4, метод подключения показан на схеме №5.

F74A3

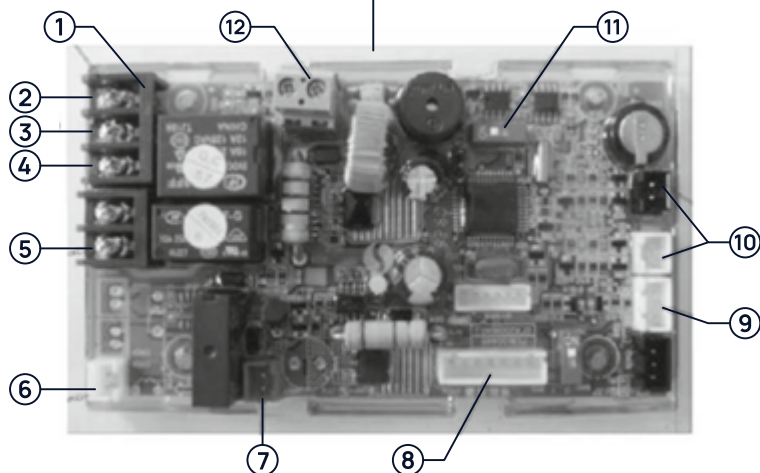

- ① Подключение внешнего модуля
- ② Н/О
- ③ Вход 220В
- ④ Н/З
- ⑤ Подключение клапана для сброса давления
- ⑥ Подключение мотора
- ⑦ Питание
- ⑧ Подключение контроллера положения
- ⑨ Подключение дисплея
- ⑩ Подключение для работы в связке
- ⑪ Переключатель
- ⑫ Удаленное подключение


F63B3, F65B3, F68A3, F69A3

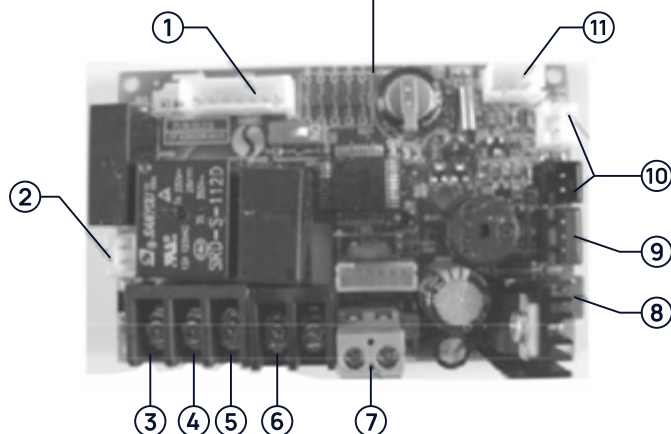

- ① Подключение контроллера положения
- ② Подключение мотора
- ③ Н/О
- ④ Вход 220В
- ⑤ Н/З
- ⑥ Подключение клапана для сброса давления
- ⑦ Удаленное подключение
- ⑧ Питание
- ⑨ Подключение дисплея
- ⑩ Подключение для работы в связке
- ⑪ Подключение расходомера

Схема №4

Прямое управление насосом на 220В (ток < 5А)

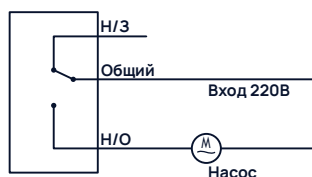

Управление насосом на 220В через реле (ток > 5А)

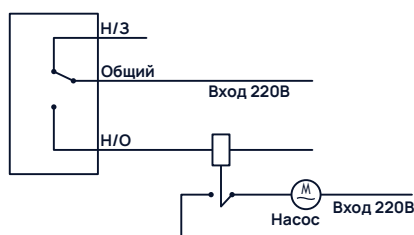


Схема №5

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


В режиме В-01 сигнал поступает в момент, когда клапан переключается с рабочего положения на регенерацию, и пропадает, когда клапан возвращается в исходную позицию. В режиме В-02 сигнал поступает именно в тот момент, когда клапан переходит в новое положение, и исчезает, когда переход в новое положение завершен. В этом режиме сигнал может быть отправлен 5 раз за один полный цикл.

При подключении питания к центральному разъему (общему порту) в цепи следует установить предохранитель.

На схеме №5 показан разъем исходящего сигнала. Общий порт находится в центре, он же питание для подключаемого модуля. Нормально открытый порт находится слева, а нормально закрытый порт - справа.

Работа в связке

Способ подключения соединяющей линии связи и выходящего сигнала показан на следующей схеме.

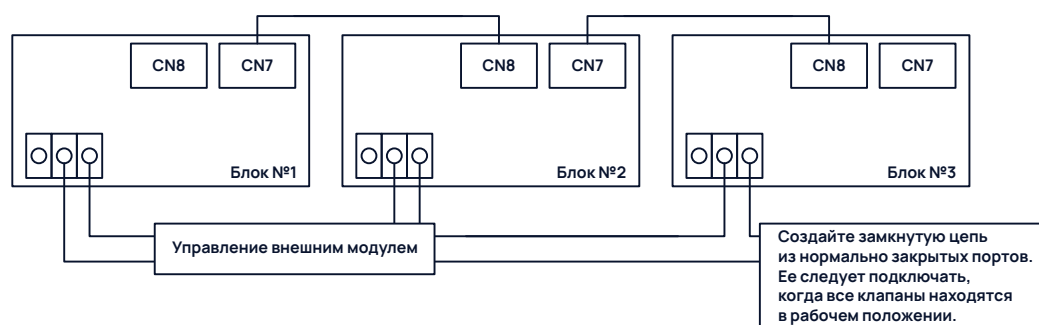

Примечание:

А. Когда объем умягченной воды достигнет установленного значения, клапан переключится в режим регенерации. Если нет других клапанов в связке, которые в этот же момент находятся в режиме регенерации или обратной промывки, то автоматически будет послан сигнал блокировки. Который действует на весь период регенерации.

В. Если другой клапан находится в режиме регенерации или обратной промывки (т.е. система заблокирована), то первый клапан будет по-прежнему оставаться в рабочем положении, а иконка "сервис" будет мигать до того момента, пока другой клапан не закончит регенерацию или обратную промывку. Тогда данный клапан посылает сигнал блокировки, и запускает режим регенерации.


С. Каждый клапан будет работать самостоятельно согласно заданным параметрам, и только в случае регенерации автоматически закроет клапан.

CN7 – вход для подключения второго клапана, CN8 – выход. Не допускается подключение CN7 к CN7.

Если несколько клапанов, находящихся в связке теряют соединение, то общая связка превратится в две отдельные связки в месте обрыва.


Удаленное управление

Клапан управления может быть подсоединен к внешнему источнику управления: компьютеру, солемеру или другому контрольному модулю. Удаленный запуск регенерации таким способом приравнен к принудительной регенерации.

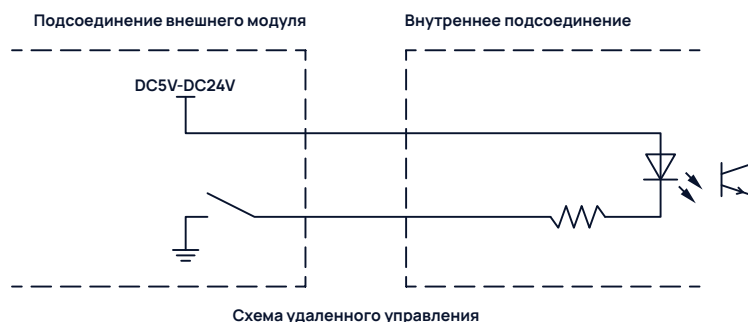


Подключение для клапана сброса давления

Сам клапан сброса давления ставится на линию дренажа. В момент переключения клапана с одного положения на другое это соединение замыкается, когда вал доходит до нового положения – снова размыкается. Подобную схему применяют в системах оснащенных повышающим насосом, так как рост давления из-за перекрытия выходы воды во время смены положения вала, может повредить насос или сам клапан управления.

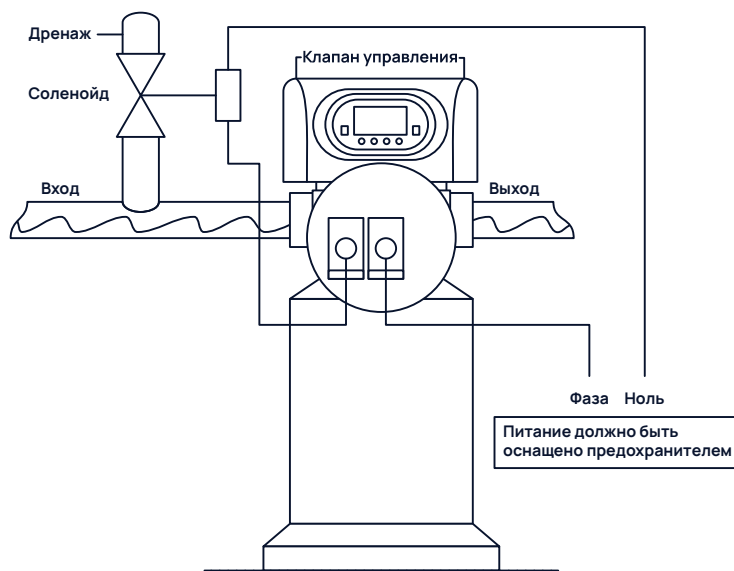

- Неправильная установка клапана управления аннулирует гарантию.
- Все сантехнические и электрические работы должны быть завершены до установки клапана управления.
- Минимальное давление воды на входе должно быть 1,5 атмосферы, максимальное давление на входе – 6 атмосфер. Если давление на входе превышает 6 атмосфер, то требуется установка дополнительного редукционного клапана.
- Во время установки не используйте трубки или части клапан для упора или транспортировки.
- Бережно относитесь к Вашему клапану управления. Не бросайте, не тащите по земле и не переворачивайте оборудование. Пользуйтесь только оригинальными запчастями и аксессуарами.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании гаек на соединительных шлангах, а также избегайте давления посторонних предметов на порты клапана.
- Предпочтительно использовать трубы из полипропилена или ПВХ. Не следует использовать алюминиевые трубы.
- Все соединения должны быть хорошо затянуты и не иметь подтеков. В противном случае производительность клапана может упасть.
- Рекомендуется устанавливать контроллер уровня жидкости и воздушный клапан в солевом баке.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

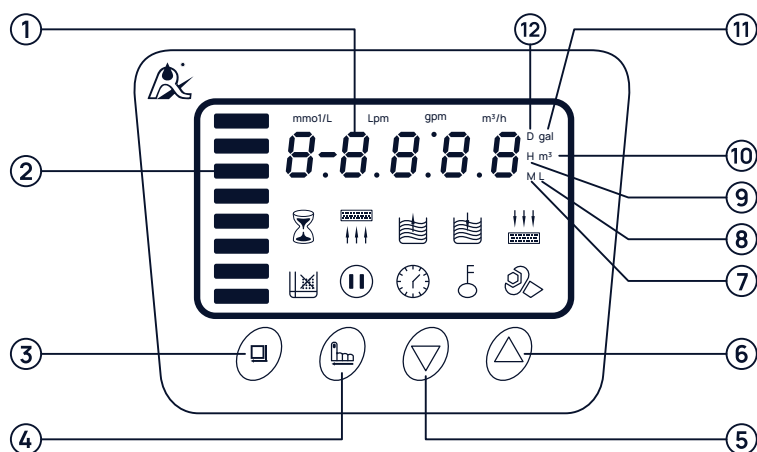

- ① Цифровой дисплей
- ② Динамический указатель
- ③ Меню / подтвердить
- ④ Ручная регенерация / назад
- ⑤ Вниз
- ⑥ Верх
- ⑦ Минута
- ⑧ Литр
- ⑨ Час
- ⑩ Кубический метр (1.000 литров)
- ⑪ Галлон
- ⑫ Количество дней

Показания дисплея:


В рабочем положении, на экране будут показаны цифровые значения, которые меняются каждые тридцать секунд:

А. Оставшийся объем воды до регенерации, например 10 м³/ч.

Б. Поток воды, например 1,5 м³/ч.

В. Текущее время, например 8:00 часов.

Г. Время начала регенерации, например 2:00 часа. (Обратите внимание, не горит значок часов; при установке режимов А-02 или А-04 эта информация не выводится).

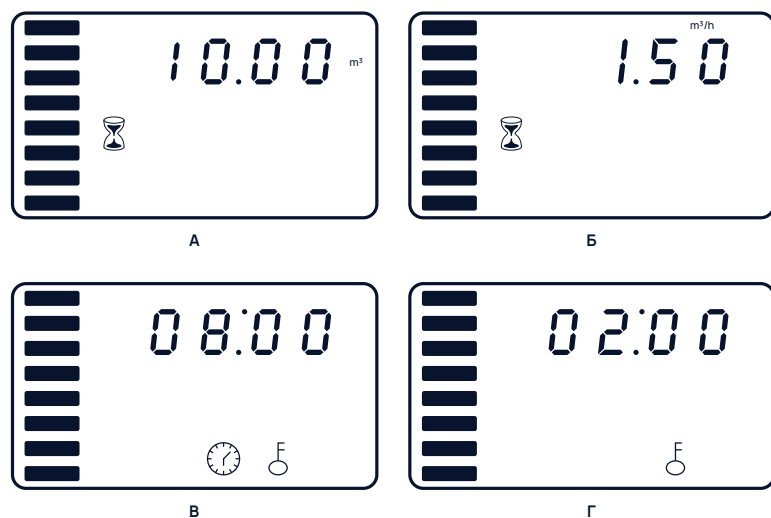

Когда клапан находится в рабочем положении, динамический указатель в левой части экрана будет моргать.

Во время регенерации динамический указатель не моргает. Горящий символ «☞» говорит о том, что заданный пункт можно изменить. Если символ «☞» мигает, то указанный параметр находится в режиме настройки.

Символ «F» говорит о том, что клавиатура заблокирована.

Мигающий символ «⌚» говорит о том, что часы могли сбиться из-за продолжительного отсутствия электричества и требуют настройки.

Работа в связке

Дисплей		Описание	Примечание
Цифровой дисплей	Индикатор		
12:20		Текущее время 12:20	«:» - мигает
A-01 (02, 03, 04)		A-01 - отложенный по объему A-02 - по объему мгновенный, A-03 - расчетный отложенный, A-04 - расчетный мгновенный	
02:00		Время начала регенерации 2:00	«:» - не мигает
80 м3		В рабочем режиме, до регенерации осталось 80 м3 воды	В A-02 и A-04 отсутствует В A-03 и A-04 отсутствует
20L		Объем смолы 20 литров	В A-01 и A-02 отсутствует
Yd1.2		Жесткость воды 1,2 ммоль/л	В A-01 и A-02 отсутствует
AL65		Коэффициент регенерации 0,65	В A-01 и A-02 отсутствует
2-10 м		В режиме обратной промывки, осталось 10 мин.	
3-60 м		В режиме регенерации, осталось 60 мин.	
4-05 м		В режиме наполнения солевого бака осталось 5 мин.	
5-10 м		В режиме прямой промывки, осталось 10 мин.	
H-30		Максимальное количество дней между регенерациями	
b-01(02)		Тип внешнего сигнала	

Кнопка:



- Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню, при этом на панели загорится «»;
- После того как откроете меню выберите, интересующий вас параметр и нажмите на эту кнопку. В это время иконка «» начнет мигать, указывая на то, что данный параметр можно изменить;
- После настройки параметров нажмите «», вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что все параметры подтверждены.

Кнопка:



- Нажмите на эту кнопку, когда вы находитесь вне меню панели управления, как результат клапан немедленно закончит выполнение текущей функции и перейдет к выполнению следующей.
- Нажмите на эту кнопку, когда находитесь в меню панели управления и вы вернетесь к начальному меню.
- Нажмите на эту кнопку, когда клапан находится в режиме функционирования, измененные вами параметры не будут сохранены и вы вернетесь в предыдущее меню.

Кнопки:



- Войдите в меню и с помощью кнопок «▼» и «▲» выберете интересующий вас параметр.
 - При задании значения используйте «▼» и «▲» для его изменения.
 - Зажмите кнопки «▼» и «▲» в течении 5 секунд что бы разблокировать клавиатуру.
- Устанавливайте параметры только после разблокировки клавиатуры.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ


Пример установки параметров:

Программа находится в рабочем режиме, если вы хотите, поменять текущее время 9:45 на 11:28, и поменять время обратной промывки с 10 на 15 минут, то вы должны выполнить следующие представленные ниже.



1. Если на экране отображается «F», то следовательно клавиатура заблокирована, нажмите «▼» и «▲» удерживайте и в течение 5 секунд, для того что бы разблокировать клавиатуру. Если клавиатура не заблокирована, то можно сразу приступить к выполнению следующих шагов.
2. Нажмите «⏻», чтобы войти в меню. Появится первый изменяемый параметр – время. Одновременно загорится «🌀» и «🕒». На цифровой дисплее «:» начнет мигать.
3. Нажмите «⏻», чтобы войти в режим изменения параметра, время и символ «🌀» начнут мигать.
4. Нажмите несколько раз на «▲», чтобы значение 09 изменилось на 11.



5. Нажмите «⏻», чтобы подтвердить значение часов и перейти к установке минут. Символ «🌀» будет продолжать мигать. Нажмите «▼», чтобы изменить показание минут с 45 до 28.
6. Нажмите «⏻», раздаться звуковой сигнал и все символы перестанут мигать. Клапан вернется в основное меню.
7. Нажмите «▲» или «▼», пока не загорится символ «🔧».

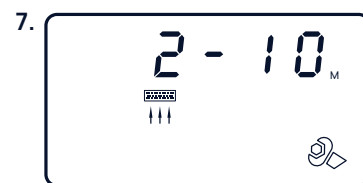

8. Нажмите «⏻», чтобы войти в режим изменения параметра. Значение 10 и символ «🌀» начнут мигать. Кнопкой измените параметр до 15.
9. Нажмите «⏻», раздаться звуковой сигнал и все символы перестанут мигать. Клапан вернется в основное меню.
10. Нажмите «⏻», чтобы вернуться в исходный режим. Через минуту клапан заблокирует клавиатуру.

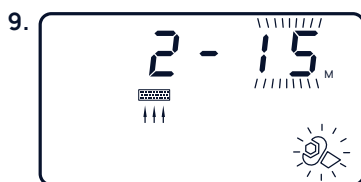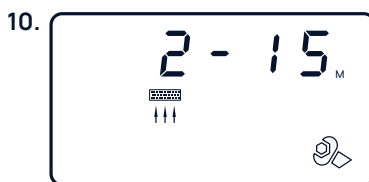

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

Установка объема воды

Если у вас установлен режим А-03 или А-04, то данная установка не потребуется. В данном пункте рассматривается случай, когда вам нужно изменить объем умягченной воды с 80 м³ до 555 м³.

1. Войдите в меню и с помощью кнопок «▲» и «▼» выберите пункт «⌚» (заданный объем). Затем нажмите «☐», чтобы начать изменение данного параметра. Символ «⌚» начнет мигать.
2. Когда значение 80 начнет мигать, зажмите кнопку «▲», до тех пор, пока значение не изменится на 555.
3. Нажмите «☐» и параметр 555 и символ «⌚» перестанут мигать. Заданный объем изменен.



Содержание	F63B3/F65B3/F68A3/F69A3		F74A3		Минимальное значение
	Диапазон настройки	Установка по умолчанию	Диапазон настройки	Установка по умолчанию	
Текущее время	00:00 - 23:59	/	00:00 - 23:59	/	1
Режим регенерации	A - 01/02/03/04	A - 01	A - 01/02/03/04	A - 01	
Время начала регенерации	00:00 - 23:59	02:00	00:00 - 23:59	02:00	1
Объем умягченной воды (м³)	0 - 99,99	10	0 - 99,99	10	0,1
Объем смолы (кроме А-01/02)	5 - 500	20	20 - 500	50	1
Жесткость исходной воды (кроме А-01/02)	0,1 - 9,9	1,2	0,1 - 9,9	50	1
Коэффициент регенерации (кроме А-01/02)	0,3 - 0,99	0,65	0,3 - 0,99	10	
Время обратной промывки (в минутах)	0 - 99	10	0 - 99	10	1
Регенерация (в минутах)	0 - 99	65	0 - 99	60	1
Наполнение соляного бака (в минутах)	0 - 99	5	0 - 99	5	1
Быстрая промывка (в минутах)	0 - 99	10	0 - 99	10	1
Максимальное кол-во дней между регенерациями	0 - 40	30	0 - 40	30	1

Основные расчеты показателей

Данный клапан делает промывку по времени. Время на каждой позиции рассчитывается по следующим формулам.

1. Время регенерация: цикл регенерации занимает около двух часов. В зависимости от потребностей, есть возможность настроить клапан так, что бы регенерации производилась во время, когда нет необходимости в уже обработанной воде.

2.

• Время функционирования = Выходу Q / Объем воды используемой в час (клапана F63B2/F65B2);

• Время функционирования = Выходу Q / Объем воды используемой в час (клапана F63B1/F65B1).

Выход $Q = V_r \times E / (Y_d \times k)$

Обозначения на приведенной выше формуле:

V_r – Объем смолы (m^3)

E – Ионнообменная емкость смолы (моль/ m^3)

Y_d – Жесткость воды на входе (моль/ m^3)

k – коэффициент безопасности, как правило, 1,2 ~ 2. Это связано с жесткостью воды на входе. Показатель k увеличивает с увеличением жесткости.

Объем воды используемой в час – подходит для котлов – это испарение определенного объема воды в час.

Использование воды в день – подходит для семьи, усредняются общий объем воды в месяц.

Формула для котлов указывающая на объем воды используемой в день = испарение объема воды в час помноженную на время функционирования (ч / д).

3. Время обратной промывки: расчет данного параметра связан с показателями исходной воды.

Рекомендуется устанавливать обратную промывку на 10 ~ 15 минут. Чем выше показатели исходной воды, тем больше требуется времени на обратную промывку. Если консистенция исходной воды превышает 5, то лучше установить отдельный фильтр перед тем как вода будет попадать в клапан.

4. Регенерация = время соли забора + медленная промывка.

A) $V_z = M_{cz} / (S \times V)$ (мин)

$V_z = M_{cz} / (C_x \times p \times 10^3)$ (m^3)

Обозначения на приведенной выше формуле:

V_z – объем регенерируемой жидкостью (m^3);

S – площадь соли заборной трубки (m^2);

V – скорость потока регенерируемой жидкости (м/ч);

M_{cz} – вес 100% чистого солевого раствора необходимого для регенерации (кг);

C – Консистенция регенерируемой жидкости (%);

p – Консистенция регенерируемой жидкости (%).

$M_{cz} = VREkM (\times 1000)$ кг

Обозначения на приведенной выше формуле:

VR – обозначает загрузку смолы (m^3);

E – объем соляного раствора;

k – потребление соляного раствора если регенерация направлена с верху в низ то показатель должен быть в районе 2-3,5 если снизу вверх то 1,2-1,8;

M – Качество соляного раствора NaCl – 58.5;

$\mathcal{E}$ – Концентрация поваренной соли в растворе должна составлять 95-98%.

B) $V_{\text{медл}} = \text{Медленный промывочный поток} / \text{Медленная промывка (минуты)}$.

Объем воды для медленной промывки обычно составляет 0,5 ~ 1 объема загрузки смолы.

5. Время заполнения соляного бака = Объем воды для заполнения соляного бака / Скорость заливки воды (мин).

Объем воды для заполнения соляного бака равен объему соляного раствора, которым уже была выполнена регенерация. Из-за различного давления воды на входе, скорость заливки воды в бак также различается.

Обычно фактическое время на заполнение бака на 1-2 минут дольше, чем время, которое указано в расчетах, для того чтобы убедиться в наличии достаточного количества воды в баке.

(Примечание: В баке есть регулятор уровня жидкости).

6. Время быстрой промывки = Объем воды для быстрой промывки / Скорость промывки (мин).

Объем воды для быстрой промывки в 3-6 раза больше загрузки смолы. Обычно быструю промывку устанавливают на 10-12 минут, при условии, что вода на выходе соответствует требованиям.

7. Настройка интервалов между обратными промывками (только для моделей F68/F69 серии).

Если исходная вода слишком мутная, то интервал между обратными промывками следует установить на F-00, т.е. обратная промывка будет выполняться после каждой регенерации. Если же исходная вода относительно чистая, то интервал между обратными промывками следует установить на F-01 (или другое значение), - наполнение соляного бака-быстрая промывка-функционирование-медленная промывка-наполнение соляного бака-быстрая промывка.

8. Коэффициент регенерации. Рассчитывается по формуле $E/(K \times 1000)$. Где E – ионообменная емкость смолы в моль/м³, чем выше показатель, тем более качественная смола. Для системы сверхуниз этот показатель будет около 800-900, снизу-вверх – 900-1200. K – коэффициент безопасности, обычно его значение 1,2 – 2, чем мягче исходная вода, тем ниже его значение.

Примечание: выше приведенные материалы, касающиеся регенерации, наполнения соляного бака и быстрой промывки зависят от типа инжектора. Обратитесь к таблице два в инструкции. Выше указанные формулы приведены только для справки.

Пробный запуск

1. Установите клапан управления на колонне со смолой в соответствии с инструкцией. Подключите трубы с магистральной водой и закройте обводной клапан (клапан «А» как показано на схеме №1), а затем подключите питание.

2. Медленно откройте клапан «Б» на 1/4, тем самым позволяя воде наполнить колонну. Когда вода перестанет течь, откройте клапан выхода «В», ждите до тех пор пока не выйдет весь воздух, находящийся в трубах, а затем закройте клапан выхода, и убедитесь, что отсутствует течь.

3. Откройте впускной клапан «Б» полностью.

4. Нажатием кнопки «» выберите режим обратной промывки. Подождите 3 ~ 4 минуты пока заливается вода.

5. Вручную заполните солевой бак водой до срабатывания воздушного клапана. Затем добавьте необходимое количество таблетированной соли в бак и постарайтесь растворить как можно большее ее количество.

Важно: В емкость с солевым раствором следует добавлять только чистую соль, используемую для умягчения воды, как минимальной чистотой в 99,5%. Запрещается использовать мелко гранулированную соль.

6. Нажатием кнопки «» выберете режим медленной промывки, в результате клапан начнет забирать воду из бака с соляным раствором, до тех пор пока воздушный клапан не перекроет подачу раствора.

7. Нажатием кнопки «» выберете режим заполнения соляного бака, в следствии чего вода начнет поступать в бочек до тех пор пока регулятор уровня жидкости не перекроет подачу воды.

8. Нажатием кнопки «» выберете режим Быстрой промывки, а после быстрая промывка в определенное время.

9. Слейте немного воды для анализа. Если показатели воды в норме, то нажмите «» и клапан вернется в режим функционирования.

10. Настройте параметры времени в соответствии с инструкцией.


- Если поток воды на входе слишком большой, то загрузка в колонне может быть повреждена. Если поток в дренаж слабый, то может быть слышен свист.

- При пробном запуске моделей F63/F68, перед подключением к электропитанию, с помощью маховика переведите клапан в нужное положение. технологическая схема.

- Время работы в режимах обратной промывки, регенерации, наполнении соляного бака и быстрой промывке должно быть установлено в соответствии с настоящим паспортом или по рекомендации поставщика оборудования.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И БЛОК СХЕМЫ


Рабочее положение

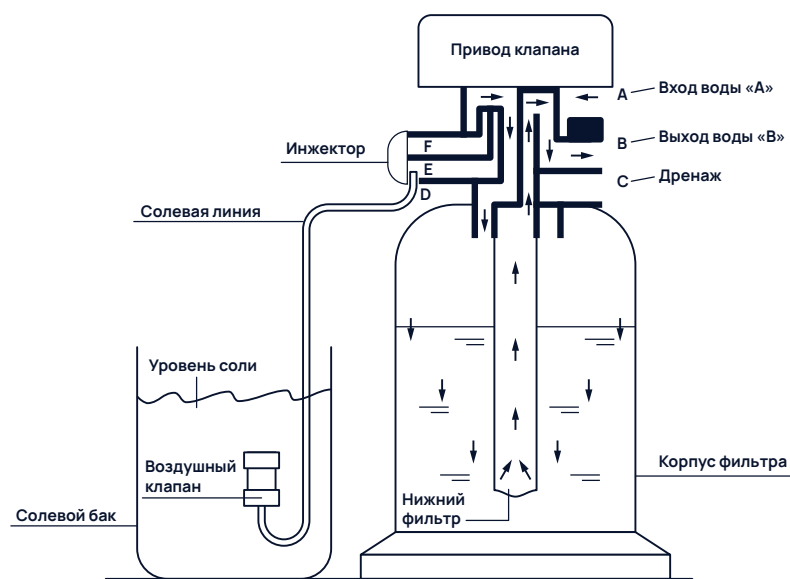

Необработанная вода поступает в клапан по каналу «А», далее через центральную часть клапана поступает в фильтр (по наружной части подъемной трубы).

Далее вниз через фильтрующий материал для очистки воды, после этого проходит через нижний фильтр и возвращается по подъемной трубе, двигаясь вверх, через центральную часть клапана к выходному каналу «В».


Положение обратной промывки

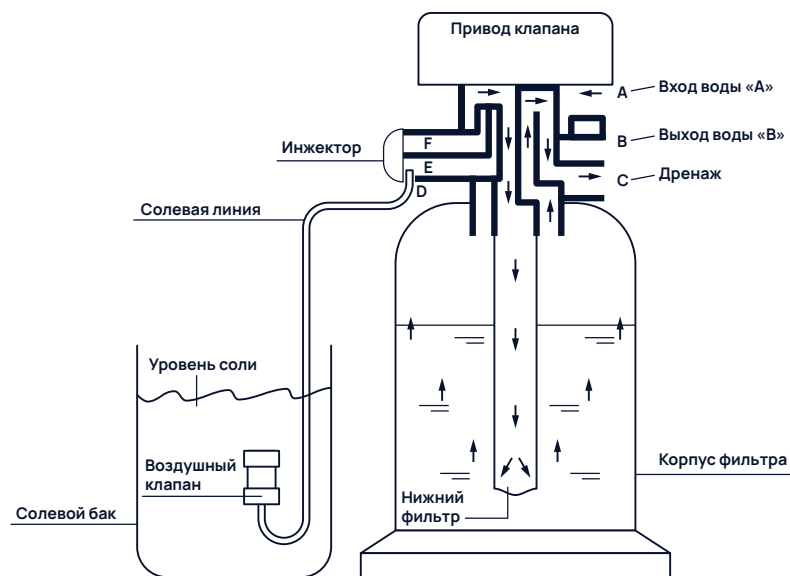

Необработанная вода поступает в клапан по каналу «А», далее через центральную часть клапана поступает в нижнюю часть фильтра (повнутренней части подъемной трубы).

Далее вверх через фильтрующий материал, через центральную часть клапана к выходному каналу «С».


Положение солевой промывки

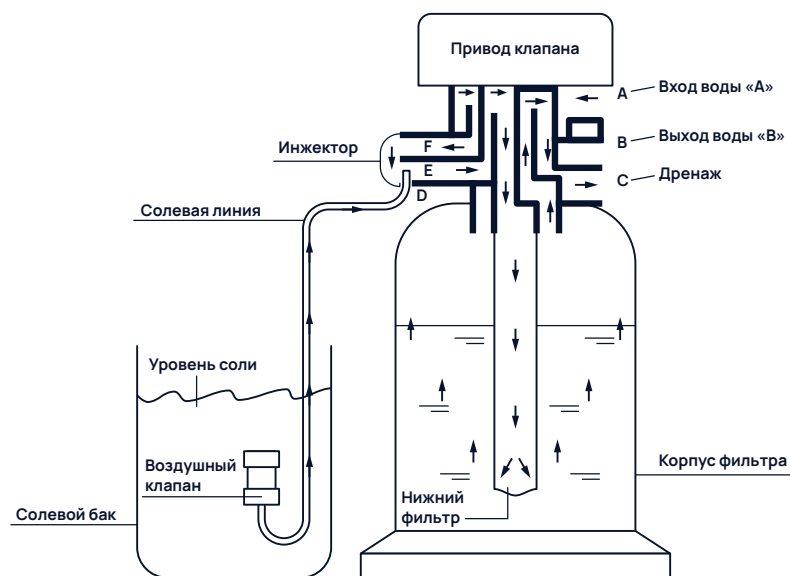

Необработанная вода входит в клапан через вход «А», через центральную часть клапана к входу инжектора «F», далее быстро проходит к выходу инжектора «Е», где создается отрицательное давление, так что рассол из емкости засасывается в клапан из положения «D», далее в трубу восходящего потока, через нижний фильтр в корпус со смолой, вверх через слой смолы, центральную часть клапана и выходит через слив «С».

Положение медленной промывки


Необработанная вода входит в клапан через вход «А», через центральную часть клапана в сопло инжектора, проходит сопло инжектора, далее вниз по трубе восходящего потока, через нижний фильтр, в корпус со смолой, вверх через слой смолы, центральную часть клапана и выходит через слив «С».

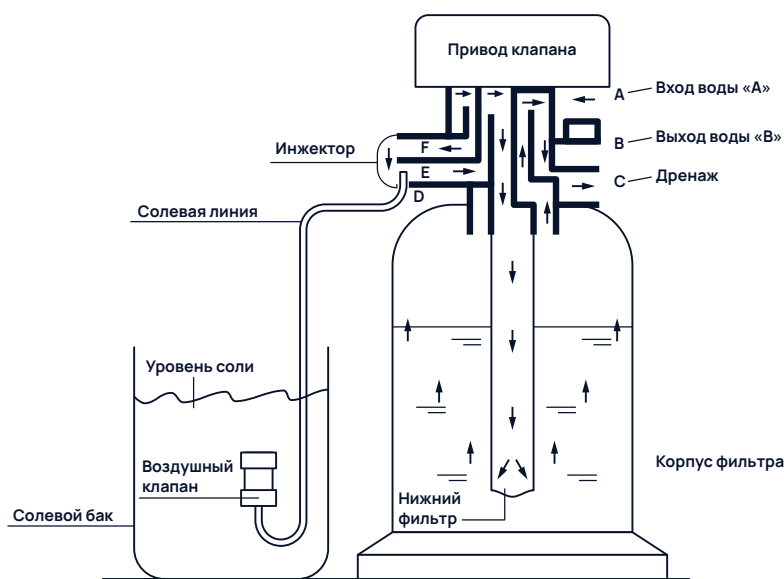

Заполнения солевого бака

Необработанная вода входит в клапан через вход «А», через центральную часть клапана к выходу инжектора «Е» и через соединительный элемент солевого бака «D» попадает в солевой бак.


Другая часть воды проходит через выход инжектора «Е» и через небольшое отверстие к входу инжектора «F», а затем через корпус клапана, центральную часть клапана и выходит через слив «С».

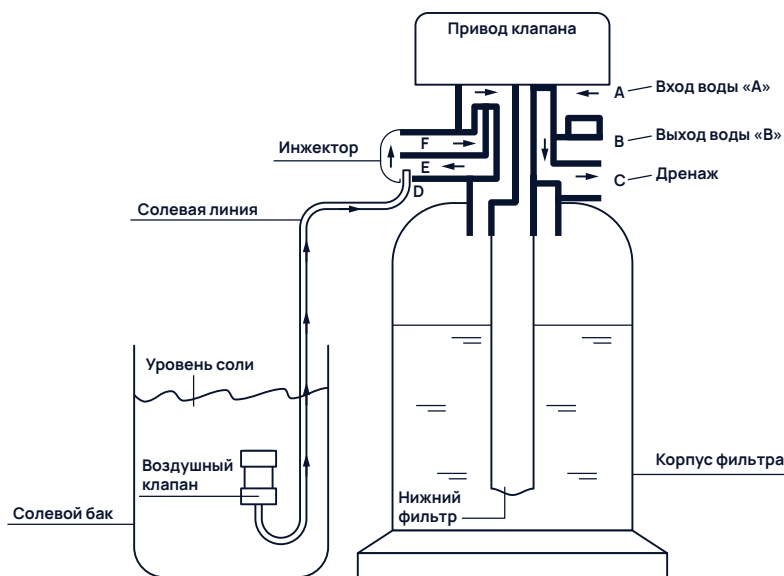

Положение быстрой промывки

Необработанная вода поступает в клапан по каналу «А», далее через центральную часть клапана поступает в фильтр, далее через фильтрующий материал и нижний фильтр вода попадает в подъемную трубу.

Двигаясь вверх, по подъемной трубе поднимается и через центральную часть клапана попадает к выходному каналу «С».

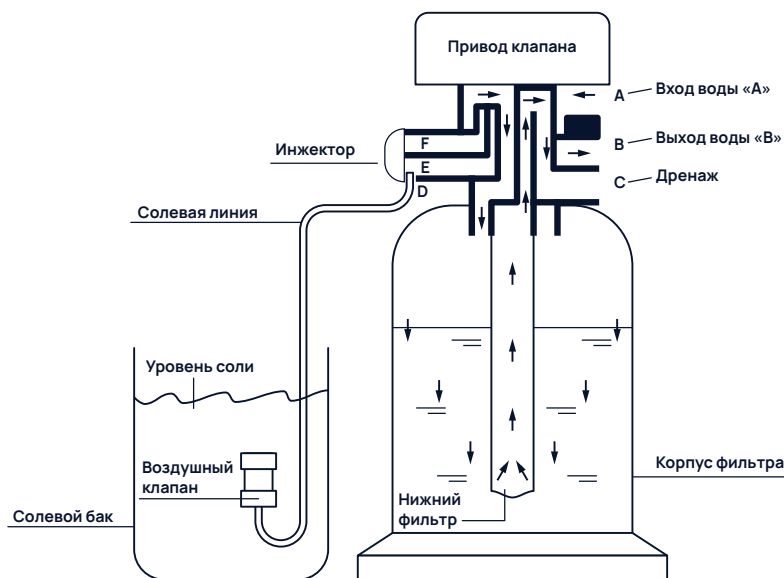

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ

Используемые фильтрующие материалы рассчитаны на продолжительное использование. Однако, наступает момент, когда они уже не обеспечивают требуемое качество фильтрации и нуждаются в замене.

Настоятельно рекомендуем поручить эту операцию квалифицированным специалистам. Для замены необходимо выполнить следующие шаги:

1. Отключить электропитание фильтра.
2. Перекрыть подачу воды на фильтр.
3. Сбросить давление, открыв любой кран после фильтра.
4. Отсоединить фильтр от трубопровода и выдвинуть его на открытый участок.
5. Вывернуть управляющий клапан из корпуса и снять его.
6. Слить воду из корпуса, используя шланг и ведро. Корпус осторожно положить на бок, ни в коем случае не роняя, и выгрузить отработанную фильтрующую среду.
7. Тщательно промыть чистой водой внутреннюю поверхность корпуса.
8. При необходимости выполните дезинфекцию фильтра.
9. Загрузку фильтра новой фильтрующей средой и запуск его в работу проводите согласно соответствующим разделам данной инструкции.

Регулирующий клапан

Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
Не происходит регенерации	1. Отсутствие электропитания. 2. Не правильно установлено время регенерации. 3. Поврежден блок управления.	1. Проверьте предохранители, кабель. 2. Переустановите время регенерации. 3. Проверьте или замените блок управления.
На выходе из фильтра неочищенная вода	1. Открыт перепускной клапан. 2. В солевом баке нет соли. 3. Засорился инжектор. 4. Недостаточно воды в солевом баке. 5. Протечка в дистрибутере. 6. Протечка в клапане.	1. Закройте перепускной клапан. 2. Убедитесь, что в солевом баке есть соль. 3. Прочистите или замените инжектор. 4. Проверьте продолжительность стадии заполнения солевого бака. 5. Убедитесь, что водоподъемная труба не повреждена и проверьте уплотнительные кольца. 6. Проверьте или замените клапан.
Не отбирается раствор из солевого бака	1. Низкое давление воды на входе. 2. Реагентная линия пережата. 3. Протечка в реагентной линии. 4. Неисправлен инжектор. 5. Протечка в клапане.	1. Поднять давление исходной воды до минимум 1 атм. При необходимости заменить или установить повысительный насос. 2. Приведите реагентную линию в рабочее состояние. 3. Проверьте реагентную линию. 4. Замените инжектор. 5. Проверьте или замените клапан.
Слишком много воды в солевом баке	1. Слишком большая продолжительность заполнения солевого бака. 2. Слишком много воды остается в баке после окончания стадии регенерации.	1. Проверьте продолжительность стадии заполнения солевого бака. 2. Проверьте не заблокирован ли инжектор или солевая линия.
Низкое давление воды на входе	1. трубопровод исходной воды забит соединениями железа. 2. Фильтр забит соединениями железа.	1. Прочистите трубопровод. 2. Прочистите клапан и отмойте смолу от соединений железа.
Вода постоянно течет из дренажной трубы	1. Внутренняя протечка в корпусе клапана. 2. Отключение электропитания во время промывки или быстрого полоскания.	1. Проверьте, отремонтируйте или замените корпус клапана. 2. Переключите клапан в рабочее положение (F67) вручную и закройте перепускной клапан, откройте, когда возобновится питание.
Контроллер постоянно вращает двигатель	1. Отсоединился кабель. 2. Неисправен контроллер. 3. Клапан заблокирован посторонним предметом.	1. Подсоедините кабель. 2. Замените контроллер. 3. Устраните посторонний предмет.

Блок управления

Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
На экране светятся все символы и цифры	1. Поврежден кабель от экрана до блока управления. 2. Поврежден основной блок управления. 3. Трансформатор поврежден или намок.	1. Замените поврежденный кабель. 2. замените основной блок управления. 3. Проверьте или замените трансформатор.
Экран не показывает	1. Поврежден кабель от экрана до блока управления. 2. Повреждение экрана. 3. Поврежден основной блок управления. 4. Отсутствие электропитания.	1. Замените поврежденный кабель. 2. Замените экран. 3. замените основной блок. 4. Проверьте кабель и электропитание.
На дисплее мигает E1	1. Поврежден кабель между панелью и блоком управления. 2. Повреждена панель. 3. Повреждено устройство механического привода. 4. Поврежден основной блок управления. 5. Поврежден кабель от привода до основного блока управления. 6. Повреждение привода.	1. Замените поврежденный кабель. 2. Замените панель. 3. Проверьте механический привод. 4. Замените основной блок управления. 5. Замените поврежденный кабель между приводом и блоком управления. 6. Замените привод.
На дисплее мигает E2	1. Все части панель повреждены. 2. Поврежден кабель блока управления между панелью и основным блоком управления. 3. Поврежден основной блок.	1. Замените панель. 2. Замените поврежденный кабель. 3. Замените основной блок управления.
На дисплее мигает E3	1. поврежден блок памяти.	1. Замените основной блок управления.
На дисплее мигает E4	1. Поврежден модуль часов.	1. Замените основной блок управления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия выполнения гарантийных обязательств

Гарантийный срок начинается со дня продажи потребителю, указанному в данном талоне.

По условиям гарантии продавец обязуется в течение 12 месяцев с момента продажи оборудования провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по причине дефекта материала или изготовления. Срок действия гарантийных обязательств не распространяется на фильтрующие материалы.

Гарантия признается действительной только при предъявлении данного гарантийного талона.

Гарантия признается действительной только в том случае, если товар будет признан неисправным при отсутствии нарушения покупателем правил использования, хранения и транспортировки, действия третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантией не предусматриваются претензии на технические параметры товара, если они находятся в пределах, установленных изготовителем.

Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или ограниченным сроком использования.

Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия в результате чрезмерной загрязненности воды не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей.

Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, модификации и других изменения конструкции, при повреждениях, вызванных неправильным использованием, нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными влияниями.

В случае признания гарантии недействительной, покупатель обязан возместить продавцу все расходы, понесенные им вследствие предъявления необоснованной претензии.

Гарантийный талон признается действительным только при наличии в нем подписи покупателя. Подпись покупателя в гарантийном талоне означает его согласие с условиями выполнения гарантийных обязательств.

Уважаемый Покупатель!

1. При обращении в сервисный центр Гарантийный Талон даёт Вам право на получение гарантийного обслуживания только в случае, если он чётко и правильно заполнен и на нём имеются печати торговой организации.
2. Настоящий Гарантийный Талон действителен только на территории страны, где был приобретён товар.
3. Гарантия действует только при строгом соблюдении данной инструкции.
4. Гарантийное обязательство действует только при предъявлении гарантийного талона.
5. Бережно храните Гарантийный талон. При утере он не подлежит повторной выдаче.
6. Гарантия не действует если поломка произошла по вине пользователя.
7. Гарантия не действует если истёк срок гарантийного обслуживания.
8. Гарантия не действует, если в случае поломки клапана его ремонтировали лица, не имеющие на это право.
9. Гарантия не действует, если поломка произошла в результате форс-мажорных обстоятельств.

Наименование товара	Многофункциональный клапан управления непрерывными потоками для систем водоочистки.			
Торговая марка	"RUNXIN"			
Модель	TM. F	Модификация корпуса клапана	Серийный номер	
Продавец		Адрес, Тел, Факс.		
Дата продажи				
Гарантийный период				
Описание недостатков			Дата ремонта	
Решение				
Дата исполнения			Подпись ответственного лица	